

TTYT HUYỆN BẢO LẠC
TRẠM Y TẾ XÃ HUNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 30 /TB-TYT

Hung Đạo, ngày 6 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng

Tên cơ sở thông báo: Trạm Y tế xã Hưng Đạo

Địa chỉ: Xóm Bản Riền, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Người đứng đầu cơ sở: Nông Văn Cháng

Điện thoại liên hệ: 0974941525 Email (nếu có):tramytehungdao@gmail.com

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

TRƯỞNG TRẠM

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



BS. Nông Văn Cháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 06 tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI PHÒNG TIÊM
(Trạm y tế xã Hưng Đạo)

TT	Họ và tên	Chức danh, chức vụ	Trình độ chuyên môn	Công việc được giao phụ trách
1	Nông Văn Chàng	Bác sỹ- Trưởng Trạm	Đại học	- Khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định tiêm vắc xin, theo dõi và xử trí sau tiêm
2	Mông Thị Thảo	Y sỹ - Phó trưởng Trạm	Trung cấp	- Khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định vắc xin, theo dõi và xử trí sau tiêm, thực hiện chế độ báo cáo ghi chép sổ sách, cập nhật phần mềm hệ thống tiêm chủng quốc gia theo đúng quy định
3	Đinh Thị Nhu	Hộ sinh	Cao đẳng	Tiên vắc xin, theo dõi sau tiêm.

TRƯỞNG TRẠM



BS. Nông Văn Chàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hung Đạo, ngày 6 tháng 7 năm 2021

BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ CỦA TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG ĐẠO

STT	Cơ sở vật chất, tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng sử dụng	Ghi chú
A	Cơ sở vật chất				
I	Khu vực ngồi chờ		01	Tốt	
	Mái che	Cái	01	Tốt	
	Ghế ngồi chờ	Cái	15	Tốt	
II	Nơi tiếp đón, khám sàng lọc	m ²	10		
1	Bàn tiếp đón, khám sàng lọc	Cái	1	Tốt	
2	Ghế tiếp đón, khám sàng lọc	Cái	3	Tốt	
III	Phòng tiêm, khu vực tiêm	m ²	10		
IV	Khu vực theo dõi sau tiêm	m ²	10		
B	Trang, thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao				
1	Bàn tiêm	Cái	1	Tốt	
2	Hộp chống sốc phản vệ	Hộp	1	Tốt	
	Adrenalin 1mg/1ml	ống	10	Tốt	
	Methylprednisolon 40mg	Lọ	6	Tốt	
	Dimedrol 40 mg	ống	10	Tốt	
	Nước cất 5 ml	ống	10	Tốt	
	Bơm kim tiêm 10 ml	Cái	10	Tốt	


	Bơm kim tiêm 5 ml	Cái	5	Tốt
	Bơm kim tiêm 1 ml	Cái	10	Tốt
	Kim tiêm 14-16G	Cái	2	Tốt
	Dây garo	Cái	2	Tốt
	Phác đồ, sơ cứu xử trí cấp cứu phản vệ	Tờ	1	Tốt
3	Bình tích lạnh	Cái	3	Tốt
4	Nhiệt kế	Cái	2	Tốt
5	Chỉ thị đồng bằng điện tử	Cái	1	Tốt
6	Bơm kim tiêm vô khuẩn	Cái	100	Tốt
7	Trụ cắm panh và panh	Cái	1	Tốt
8	Hộp đựng cồn vô khuẩn	Cái	1	Tốt
9	Hộp an toàn	Cái	1	Tốt
10	Cân trẻ sơ sinh	Cái	2	Tốt
11	Tủ lạnh vắc xin	Cái	1	Tốt
12	Phích vắc xin	Cái	2	Tốt
13	Óng nghe	Cái	3	Tốt
14	Nhiệt kế thủy ngân	Cái	5	Tốt
15	Găng tay	Đôi	5	Tốt
16	Cồn 70 độ	Lọ	1	Tốt
17	Ghế	Cái	5	Tốt

TRƯỞNG TRẠM



BS. Nông Văn Cháng

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG KHU VỰC THỰC HIỆN TIÊM CHỦNG

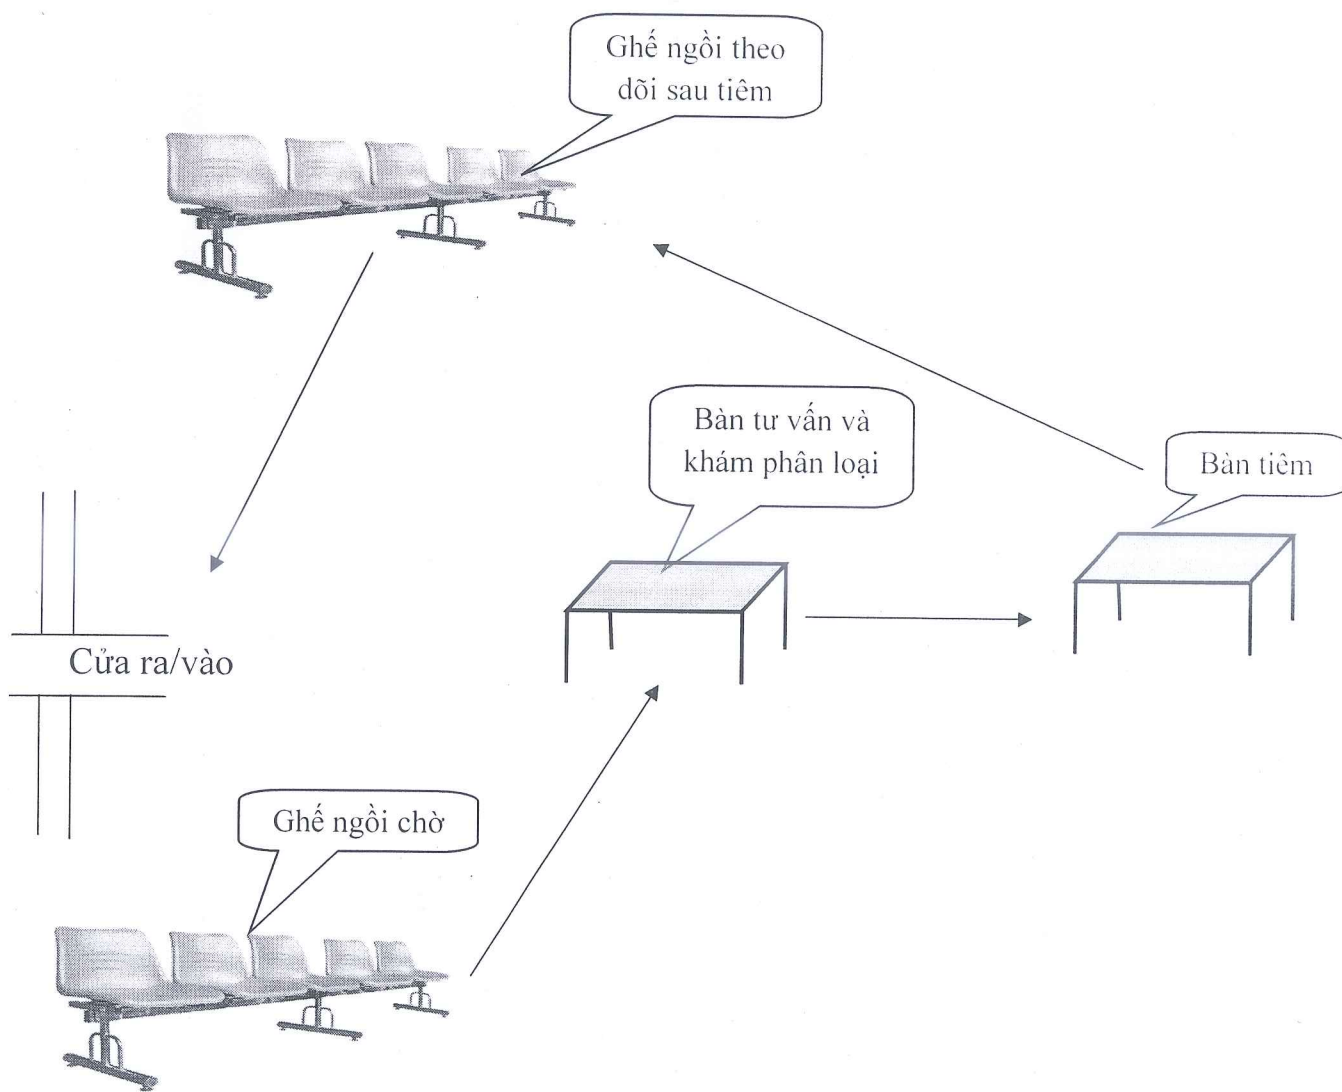

Hung Đạo, ngày 08 tháng 07 năm 2021

TRƯỜNG TRAM

(Ký tên, đóng dấu)



Hồng Văn Khang

