

cv đến → đã LL.


**CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I
ĐỘI TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số : ...121.../ĐTTĐHN-TH

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2025

V/v đảm bảo vận hành an toàn các
đường dây 500kV/220kV cung cấp
điện trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9/2025

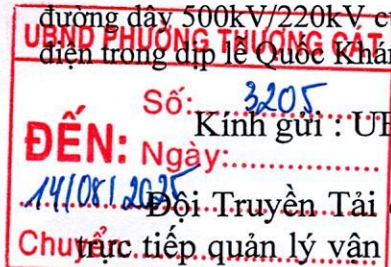

Số: 3205
Kính gửi : UBND ...

Phường Thượng Cát, Thủ Đức, Hà Nội

Đội Truyền Tải điện (TTĐ) Hà Nội thuộc Công ty Truyền tải điện 1 là đơn vị
Chức năng tiếp quản lý vận hành hệ thống Truyền tải điện Quốc gia gồm các tuyến đường
dây (ĐZ) và trạm biến áp 220kV; 500kV cung cấp điện cho thành phố Hà Nội và
các tỉnh thành phía miền Bắc.

Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và hệ thống điện Quốc gia cung
cấp điện ổn định phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2/9/2025, Đội TTĐ Hà Nội kính đề
nghị UBND *Phường Thượng Cát*..., phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
một số nội dung của Nghị định 62/2025/NĐ - CP ngày 04/03/2025 Quy định chi tiết
thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện
lực- Đặc biệt là đối với các tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc gần các ĐZ
Truyền tải điện. Đội xin trích lược và trân trọng gửi đến quý Ủy ban một số nội dung
cần tuyên truyền và khuyến cáo tới người dân cụ thể như sau:

1. Không tập kết các vật liệu dễ cháy nổ trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn
đường dây (*Được giới hạn bởi 2 mặt thẳng đứng có khoảng cách từ mép dây
ngoài cùng về mỗi phía là 6,0m đối với đường dây 220kV và 7,0m đối với
đường dây 500kV*),
2. Không sử dụng các loại bạt, lưới che nắng trong và gần hành lang bảo vệ ĐZ.
Nếu bắt buộc phải sử dụng, cần có biện pháp chằng néo chắc chắn không để
các vật dụng này bị cuốn bay lên mắc vào ĐZ khi có gió bão, giông lốc.
3. Không sử dụng các phương tiện, thiết bị có chiều cao lớn (Xe cầu, xe ben,
máy xúc ...) làm việc trong phạm vi hành lang bảo vệ ĐZ.
4. Không tự ý xây dựng, cải tạo nhà, công trình trong hành lang bảo vệ ĐZ khi
chưa có ý kiến của đơn vị quản lý vận hành lưới điện với cơ quan cấp phép
xây dựng.
5. Trong phạm vi 1000m tính từ mép ngoài công trình lưới điện cao áp, siêu cao
áp không được thả diều, vật bay (bóng bay, đèn trời, bóng tổ chức sự kiện...)
6. Khi phát hiện các sự việc có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng
điện, nguy cơ gây mất an toàn cho người và công trình điện, xin liên hệ với cơ
quan chúng tôi theo số Hotline 0962.603.835 để phối hợp giải quyết.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Ủy ban./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tổ QL VHĐZ HN2;
- Lưu VT

ĐỘI TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀ NỘI



ĐỘI TRƯỞNG

Cô Lê Cường