

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code : 24.01.290
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Đầu nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Đại Tâm 1
Địa chỉ / address: xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	2,29	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	0,51	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,60	0,2-1,0	SMEWW 4500-CLO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm

Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code : 24.01.291
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Trên tuyến ống mạng)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Đại Tâm 1
Địa chỉ / address: xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	2,29	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	0,49	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,41	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code : 24.01.292
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Cuối nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Đại Tâm 1
Địa chỉ / address: xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily : 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis : Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage : Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	2,29	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	0,47	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,20	0,2-1,0	SMEWW 4500-ClO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

BM.06.07 – LBH : 03

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024
Giám đốc / Director
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code : 24.01.293
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Đầu nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Đại Tâm 2
Địa chỉ / address: xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,4	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	2,31	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,07	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,60	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater : Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code : 24.01.294
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Trên tuyến ống mạng)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Đại Tâm 2
Địa chỉ / address: xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily : 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage : Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result


STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,4	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	2,31	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,05	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,39	0,2-1,0	SMEWW 4500-ClO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater : Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director
CHỖ GIÁM ĐỐC




Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code : 24.01.295
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Cuối nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Đại Tâm 2
Địa chỉ / address: xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantity: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result


STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,4	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	2,31	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,04	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,21	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

BM.06.07 – LBH : 03

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.305
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Đầu nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Hòa Tú 2
Địa chỉ / address: xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily : 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage : Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result


STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	4,08	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,15	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,59	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater : Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.306
Tên mẫu /Sample: Nước Sinh Hoạt (Trên tuyến ống mạng)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Hòa Tú 2
Địa chỉ / address: xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving: 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	4,08	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,13	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,38	0,2-1,0	SMEWW 4500-ClO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

BM.06.07 – LBH : 03

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024
Giám đốc / Director
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.307
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Cuối nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Hòa Tú 2
Địa chỉ / address: xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	4,08	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,12	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,21	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

BM.06.07 – LBH : 03



Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director

PHÓ GIÁM ĐỐC


Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.302
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Đầu nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Ngọc Tổ
Địa chỉ / address: xã Ngọc Tổ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result


STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	1,93	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,29	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,61	0,2-1,0	SMEWW 4500-ClO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater : Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.303
Tên mẫu /Sample: Nước Sinh Hoạt (Trên tuyến ống mạng)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Ngọc Tổ
Địa chỉ / address: xã Ngọc Tổ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving: 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	1,93	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,27	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,39	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



PHÓ GIÁM ĐỐC


Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.304
Tên mẫu /Sample: Nước Sinh Hoạt (Cuối nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Ngọc Tổ
Địa chỉ / address: xã Ngọc Tổ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving: 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	1,93	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,26	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,20	0,2-1,0	SMEWW 4500-ClO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

BM.06.07 – LBH : 03

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director

PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.311
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Đầu nguồn)
Khách hàng /Client: Hệ cấp nước Phú Giao
Địa chỉ / address: xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result


STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	4,79	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,28	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,59	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 07993877767

Fax: 07993877767

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director




Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.312
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Trên tuyến ống mạng)
Khách hàng /Client: Hệ cấp nước Phú Giao
Địa chỉ / address: xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily : 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage : Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result


STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	4,79	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,26	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,40	0,2-1,0	SMEWW 4500-CLO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 07093822262

Fax: 07093822262

RM 06 07 – I.RH – 03

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.313
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Cuối nguồn)
Khách hàng /Client: Hệ cấp nước Phú Giao
Địa chỉ / address: xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantity : 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis : Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage : Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,3	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	4,79	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,25	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,20	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Nguyễn Thành Công
Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater : Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại : 07093822262

Fax : 07093822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director

PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Ngân

RM 06 07 – I RH – 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.314
Tên mẫu /Sample: Nước Sinh Hoạt (Đầu nguồn)
Khách hàng /Client: Hệ cấp nước Rạch Sên
Địa chỉ / address: xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving: 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantity: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,1	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	4,36	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,43	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,61	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Thanh

Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

BM.06.07 – LBH : 03

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director
PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.315
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Trên tuyến ống mạng)
Khách hàng /Client: Hệ cấp nước Rạch Sên
Địa chỉ / address: xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,1	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	4,36	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,41	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,39	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Thanh

Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.316
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Cuối nguồn)
Khách hàng /Client: Hệ cấp nước Rạch Sên
Địa chỉ / address: xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage : Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,1	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	4,36	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,40	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,21	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

BM.06.07 – LBH : 03

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024
Giám đốc / Director


Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.308
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Đầu nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Tham Đôn
Địa chỉ / address: xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantity: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,4	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	3,07	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	0,72	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,60	0,2-1,0	SMEWW 4500-ClO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Thanh

Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

BM.06.07 – LBH : 03



Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director

PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.309
Tên mẫu /Sample: Nước Sinh Hoạt (Trên tuyến ống mạng)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Tham Đôn
Địa chỉ / address: xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving: 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantity: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,4	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	3,07	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	0,70	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,41	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director
PHÒNG KIỂM NGHIỆM




Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.310
Tên mẫu /Sample: Nước Sinh Hoạt (Cuối nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Tham Đôn
Địa chỉ / address: xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving: 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,4	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	3,07	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	0,69	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,22	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Thanh

Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.296
Tên mẫu /Sample: Nước Sinh Hoạt (Đầu nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Thanh Phú
Địa chỉ / address: xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving: 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,2	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	1,19	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,07	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,59	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

BM.06.07 – LBH : 03



Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director
PHÓ GIÁM ĐỐC


Huỳnh Ngọc Ngân

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.297
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Trên tuyến ống mạng)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Thanh Phú
Địa chỉ / address: xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily : 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysisic : Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage : Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,2	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	1,19	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,05	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,40	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater : Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director
PHÓ GIÁM ĐỐC




Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.298
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Cuối nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Thạnh Phú
Địa chỉ / address: xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,2	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	1,19	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	1,03	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,21	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director
PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.299
Tên mẫu /Sample: Nước Sinh Hoạt (Đầu nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Thạnh Quới
Địa chỉ / address: xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving: 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result

STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,2	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	3,29	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	0,53	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,59	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Thanh

Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director

PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.300
Tên mẫu /Sample: Nước Sinh Hoạt (Trên tuyến ống mạng)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Thạnh Quới
Địa chỉ / address: xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving: 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description: Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage: Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result


STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,2	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	3,29	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	0,51	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,38	0,2-1,0	SMEWW 4500-CIO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

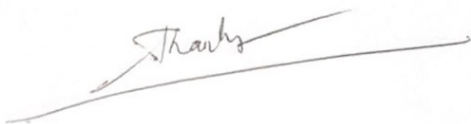

Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater: Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262

Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024



Giám đốc / Director

PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

PHIẾU KẾT QUẢ
(ANALYTICAL RESULTS)

Mã số mẫu/ code: 24.01.301
Tên mẫu /Sample : Nước Sinh Hoạt (Cuối nguồn)
Khách hàng /Client: Trạm cấp nước Thạnh Quới
Địa chỉ / address: xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Ngày nhận mẫu /Date of receiving : 09/01/2024
Ngày trả kết quả / Date of issue: 18/01/2024
Tình trạng mẫu/ sample description : Lỏng, trong
Lượng mẫu/ Quantily: 2 lít + 200ml
Thời gian phân tích/ Date of analysis: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 16/01/2024
Lưu mẫu/ Storage : Có ☒ Không ☐
Kết quả thử nghiệm / Test result


STT	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị tính Measuring Unit	Kết quả Test Result	Giới hạn theo QCVN 01- 1:2018/BYT	Phương pháp Test Method
1	pH	-	7,2	6-8,5	TCVN 6492:2011(*)
2	Màu sắc	TCU	3,29	15	SMEWW 2120C: 2012 (*)
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	TCVN 2653:1978 (*)
4	Độ đục	NTU	0,51	2	TCVN 6184:2008 (*)
5	Clo dư	mg/L	0,21	0,2-1,0	SMEWW 4500-ClO ₂ -B:2012(*)
6	Coliform	CFU/100ml	KPH	<3	TCVN 6187-2:1996 (*)
7	E.coli	CFU/100ml	KPH	<1	TCVN 6187-2:1996 (*)

(*) Phương pháp đã được VILAS công nhận / Methods Accredited by VILAS

(#) Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ / Analysed by Subcontract

KPH: không phát hiện

Phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory



Nguyễn Thành Công

Ghi chú:

- SMEWW/Standard Methods for the examination of water and wastewater : Các phương pháp tiêu chuẩn thử nghiệm nước và nước thải
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- Thời gian khiếu nại về kết quả: 3 ngày sau khi nhận kết quả.

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993822262


Fax: 02993822262

Sóc Trăng, Ngày 18/01/2024

Giám đốc / Director



PHÓ GIÁM ĐỐC

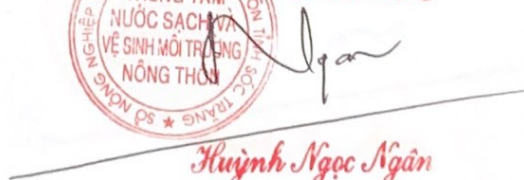
Huỳnh Ngọc Ngân

BM.06.07 – LBH : 03